
A photograph of a modern interior. A white, minimalist radiator is positioned under a window. On the windowsill, there are two potted plants: a smaller one on the left and a larger one on the right. The room has light-colored wooden flooring and a white brick wall. A white rug is visible in the foreground. The text is overlaid on the image.

**Паспорт на конвектор  
отопительный  
SPL Basic FM**

*Паспорт ГОСТ 31311 - 2005*



## СТРУКТУРА КОНВЕКТОРА SPL BASIC FM

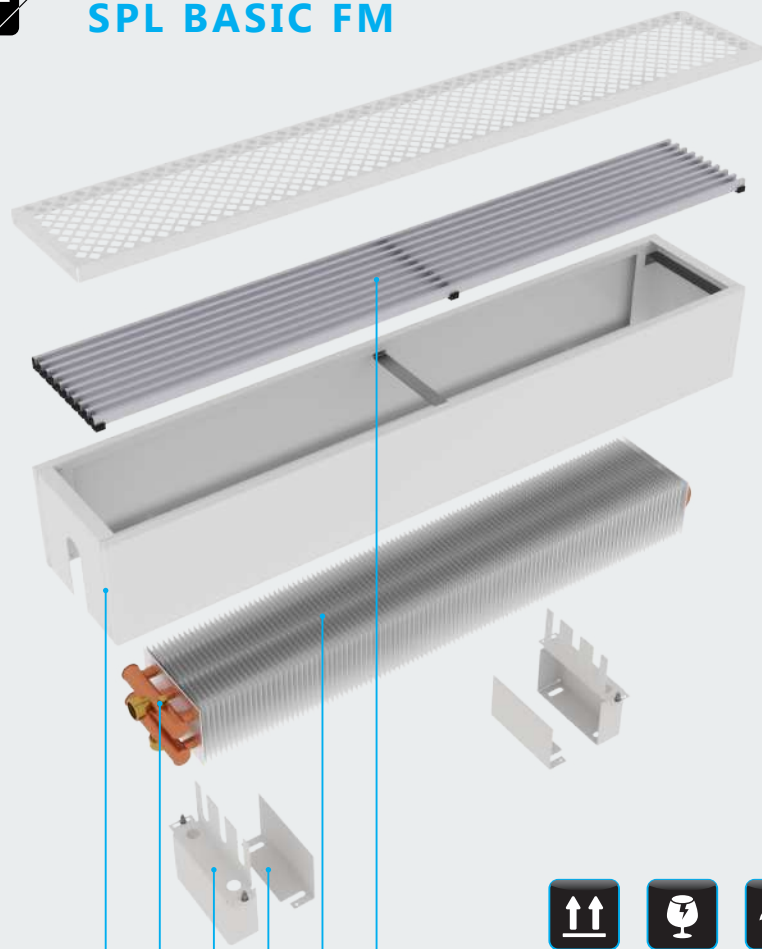

1 2 3 4 5 6

**10 ЛЕТ**

**ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

1. Кожух конвектора
2. Воздухоотводчик
3. Опорная стойка
4. Крышка опорной стойки
5. Al/Cu отопительный регистр
6. Декоративная решетка\*



## 1 Назначение изделия

- 1.1 Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
- 1.2 Конвектор допускается использовать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°C и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>).

## 2 Обозначение изделия

**ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА:**

Длина Глубина Ширина

**SPL BFM - ... / ... / .. - 4 / 2 - S 15 - B A - \* W E**

**4 / 2** Конструктивное исполнение теплового пакета  
общее количество труб / количество рядов по высоте

2/2 10/2

4/2 12/2

6/2 16/4

8/2 20/4 и т.д.

**S** Покрытие теплообменника

S окрашенный в RAL 9016

E неокрашенный

**15** Диаметр трубы  
теплообменного пакета

15 Ø15 мм

**B** Обозначение стороны  
подводки теплоносителя

S нижнее подключение

B боковое подключение

T\* нижнее подключение

со встроенным термостатическим вентилем:

- T1 Danfoss

- T2 Hummel

**A** Обозначение конструкции  
решетки

A из алюминиевого профиля

P из перфорированного листа

\* Возможно исполнение кожуха со стальной перфорированной решеткой.

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

\* **WE** Обозначение опций, не входящих в стандартный комплект поставки

WE настенное крепление

SE широкие ножки

GE ножки, регулируемые по высоте

## 3 Комплектация

- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком - 1 шт.
- Кожух - 1 шт.
- Решетка - 1 шт.
- Ножка опорная с фиксатором и тыльной крышкой - 2 шт.  
(от L 2000 мм - 3 шт)\*
- Винты (от L 2000 мм - 6 шт)\* - 4 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию в одностороннем порядке.

\* Конвектора SPL Basic FM длиной 60 см - 190 см укомплектованы двумя ножками / настенными креплениями, длиной от 200 см - тремя.

Пример расчета расстояния между консолями и их габаритные размеры представлены на чертежах ниже.

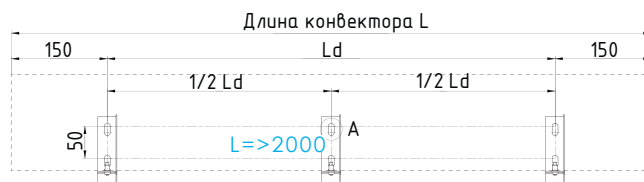


Схема крепления к стене

Ширина конвектора	C
90	26
140	66
190	116
240	166


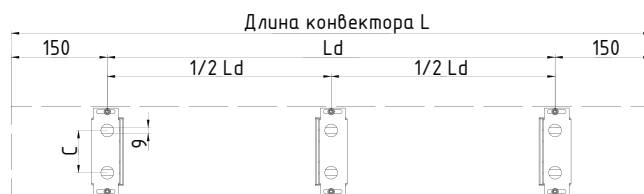


Схема крепления к полу



## 4

### Правила хранения и транспортировки

- 4.1 Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесами, защищенных от воздействия влаги и химических веществ, на стеллажах или подкладках при температуре окружающей среды от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 80% при  $25^{\circ}\text{C}$ .
- 4.2 Транспортировка конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 4.3 Условия транспортировки конвекторов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.

## 5

### Указания по монтажу


**Внимание! При подключении конвектора к подводящим трубам отопительной системы соблюдайте осторожность во избежание деформирования медных труб. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями, в соответствии с требованиями изложенными в СНиП3.05.01-85.**

**Чтобы обеспечить перекрытие холодного воздуха, исходящего от окон, конвекторы рекомендуется устанавливать, перекрывая не менее 50% ширины оконного проема.**

- 5.1 Освободить детали конвектора от транспортной упаковки.
- 5.2 Закрепить опорные ножки с тыльной крышкой к полу анкерными болтами (не входят в комплект поставки), средняя ножка устанавливается на конвектор от 2000 мм.
- 5.3 Допускается подключение к трубопроводам из стали, меди, шитого полиэтилена, полипропилена и др. материалов. К трубам теплового пакета присоединить запорно-регулирующую арматуру в соответствии с типом подключения:
  - 5.3.1 При монтаже арматуры к двухрядному теплому пакету с нижним подключением используемое соединение теплообменника и термовентили G 3/4" «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накидной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. Соединение теплообменника и запорного клапана через фитинг ВР 1/2"- требует дополнительной

герметизации льном или герметиками. Фиксируется фитинг теплообменника, вкручивается ниппель клапана, устанавливается запорный клапан. (см рис. НП)

**5.3.2** При монтаже арматуры к двухрядному тепловому пакету с боковым подключением, а также к однорядному тепловому пакету с нижним и боковым подключением, используемое соединение теплообменника с термовентилем и запорным клапаном G 3/4" «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накладной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. (см рис. БП)

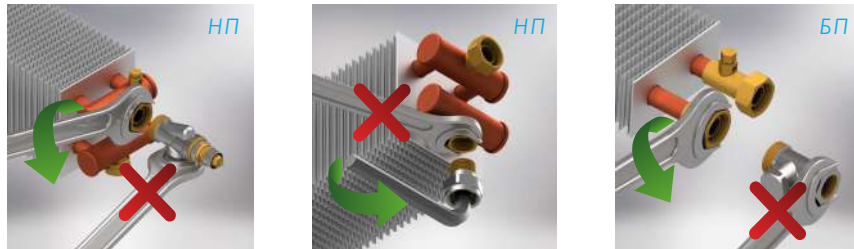


**Внимание!!!** Запрещено отгибание и проворачивание патрубков теплообменника

- 5.4** Разместить тепловой пакет на опорных ножках и присоединить к трубам системы отопления, зафиксировать его на опорных ножках.
- 5.5** Установить кожух сверху на ножки с тепловым пакетом и закрепить его болтами, входящими в комплект поставки.

## ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНВЕКТОРОВ SPL BASIC FM


### SPL Basic FM 9

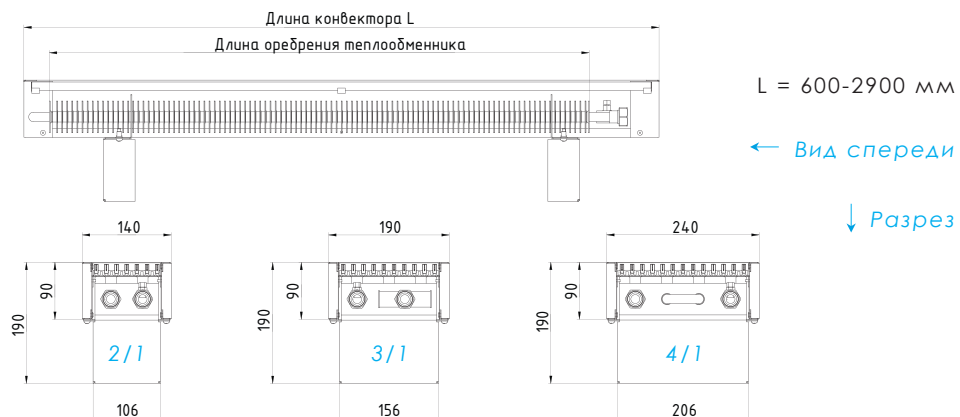

**SPL Basic FM 9/14**  
**9/19**  
**9/24**

Высота : 9 см  
Ширина : 14, 19, 24  
Длина L : 60 - 290 см

### SPL Basic FM 15, 20, 25, 30

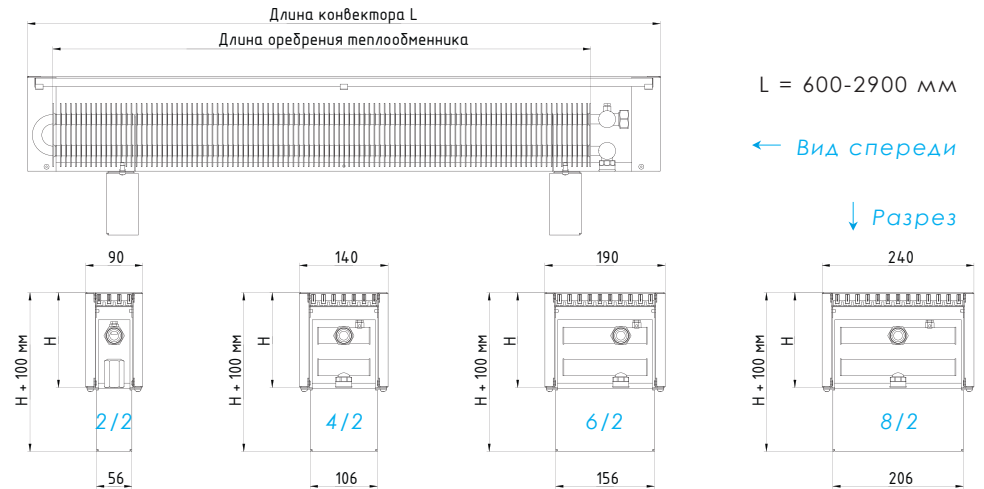


**SPL Basic FM H/09**  
**H/14**  
**H/19**  
**H/24**

Высота : 15, 20, 25, 30 см  
Ширина : 9, 14, 19, 24  
Длина L : 60 - 290 см


### Решетки

В стандартный комплект поставки входит нелакированная решетка из алюминиевого профиля серебряного цвета. Возможно изготовление штампованной закрывающей решетки RAL 9016.

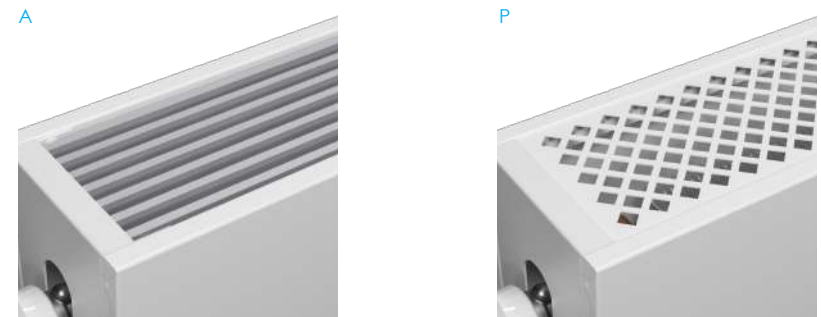


## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ SPL BASIC FM

### Конвекторы SPL BFM с однорядным теплообменником

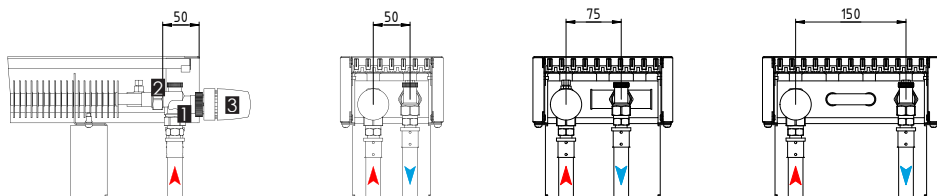

Подключение снизу

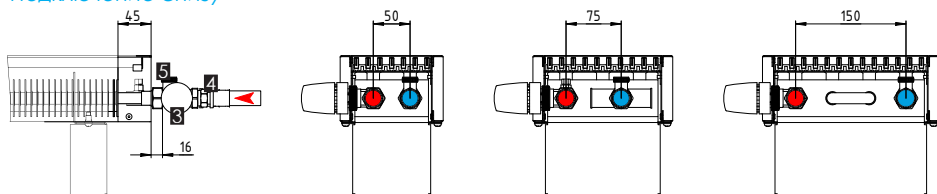


Подключение сбоку

#### Basic FM 2/1, 3/1, 4/1

1. Термостатический вентиль осевой G1/2"
2. Запорный вентиль угловой G1/2"
3. Термостатическая головка
4. Термостатический вентиль прямой G1/2"
5. Запорный вентиль прямой G1/2"

### Конвекторы SPL BFM с двухрядным теплообменником

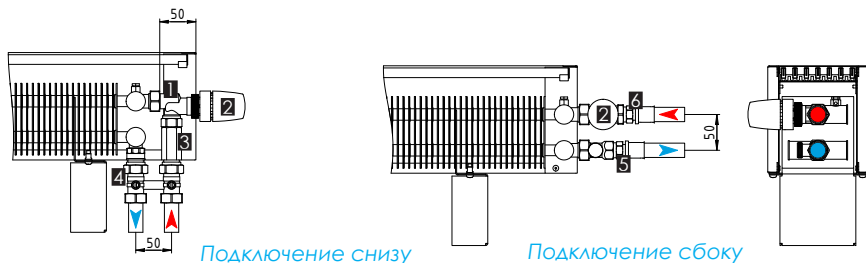

#### Basic FM 2/2, 4/2, 6/2, 8/2

1. Термостатический вентиль осевой G1/2"
2. Термостатическая головка
3. Удлинитель НВ G1/2"
4. Узел подключения прямой G1/2" с нипелем G1/2" x G3/4"

5. Запорный вентиль прямой G1/2"
6. Термостатический вентиль прямой G1/2"

## 6

### Условия эксплуатации и техническое обслуживание

**Внимание! Не допускается: эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя. Не допускаются механические повреждения конвектора. А также:**

- 6.1 Эксплуатация отопительных приборов при давлениях и температурах выше указанных в паспорте не допускается.
- 6.2 Категорически запрещается использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств.
- 6.3 Требования по утилизации всех видов отопительных приборов не устанавливаются.
- 6.4 Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
- 6.5 Отопительные приборы после окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений. Отопительные приборы, поставляемые упакованными в защитную пленку, освобождают от нее после окончания монтажа.
- 6.6 Отопительные приборы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца работы.
- 6.7 Герметизирующие прокладки, применяемые при монтаже отопительных приборов, применять из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10 К (+10 °С).
- 6.8 Климатическое исполнение отопительных приборов - УХЛ, категория размещения - 4.2 по ГОСТ 15150.
- 6.9 Конвекторы следует эксплуатировать в системах отопления с теплоносителем, отвечающим требованиям РД 34.20.501-95.
- 6.10 Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.



## 7

### Гарантийные обязательства

- 7.1** Конвектор Basic испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>), отклонение значений тепловой мощности от -4% до +5%, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
- 7.2** Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу.
- 7.3** Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 10 лет со дня продажи.
- 7.4** Гарантийный срок эксплуатации исчисляется не позднее 6-ти месяцев со дня изготовления.
- 7.5** В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать с даты изготовления.
- 7.6** Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на конвекторы вышедшие из строя, в результате нарушения потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения, а так же требований по монтажу и техническому обслуживанию.

#### ТАБЛИЦА ПОПРАВочНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ:

Глубина Н см	Δt 40 °С	Δt 50 °С	Δt 60 °С	Δt 70 °С
9	0,470	0,635	0,812	1
15	<b>0,457</b>	<b>0,624</b>	<b>0,806</b>	<b>1</b>
20, 25	0,452	0,620	0,803	1
30	<b>0,444</b>	<b>0,614</b>	<b>0,800</b>	1

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Материалы, инструменты и способы устранения
<b>Ежемесячное техническое обслуживание</b>		
Проверка подсоединения к трубопроводам системы	Отсутствие течи	Ключи; сварка, пайка

#### Периодическое техническое обслуживание ( два раза в месяц или чаще - зависит от запыленности воздуха )

Продувка теплоотдающей поверхности	Поверхность должна быть очищена от пыли и прочих отложений	Сжатый воздух, при слежавшейся пыли - продувка паром
------------------------------------	--	--


#### Сезонное техническое обслуживание ( два раза в год )

Зачистка и окраска коллекторов ( при необходимости)	На поверхностях не должны присутствовать места коррозии	Металлическая щетка, кисть, термостойкая эмаль
Промывка внутренней поверхности	Поверхность должна быть очищена от накипи и прочих отложений	10% раствор NaOH
Выравнивание деформированных ребер	Ребра должны быть ровными, без примятостей	Специальная пластиковая гребенка

## 8

### Сведения о приемке и упаковке

- 8.1** Напольный конвектор SPL Basic \_\_\_\_\_, с/н \_\_\_\_\_, прошел все виды испытаний и признан годным для эксплуатации службой технического контроля ООО «МЕГАТРОН».
- 8.2** Номинальный тепловой поток \_\_\_\_\_кВт, Масса \_\_\_\_\_кг.
- 8.3** Конвектор упакован в соответствии с требованиями о комплектации.
- 8.4** Допускается поставка одного паспорта на партию изделий.



Штамп ОТК

По всем гарантийным и постгарантийным вопросам обращайтесь в компанию ООО «МЕГАТРОН».

---

**Изготовитель: ООО «МЕГАТРОН»**

115114, Москва г, Кожевническая ул, дом № 16, строение 4, оф.4

Тел.: +7(495)103-40-40;

E-mail: info@megatronrus.ru

**Адрес производства:**

182111, Российская Федерация, Псковская область,

г. Великие Луки, ул. Малышева, д.32

Сертификат № РОСС RU С-RU.АЯ09.В.00011/19

Срок действия с 22.01.2019 по 12.09.2023



**АЯ09**